
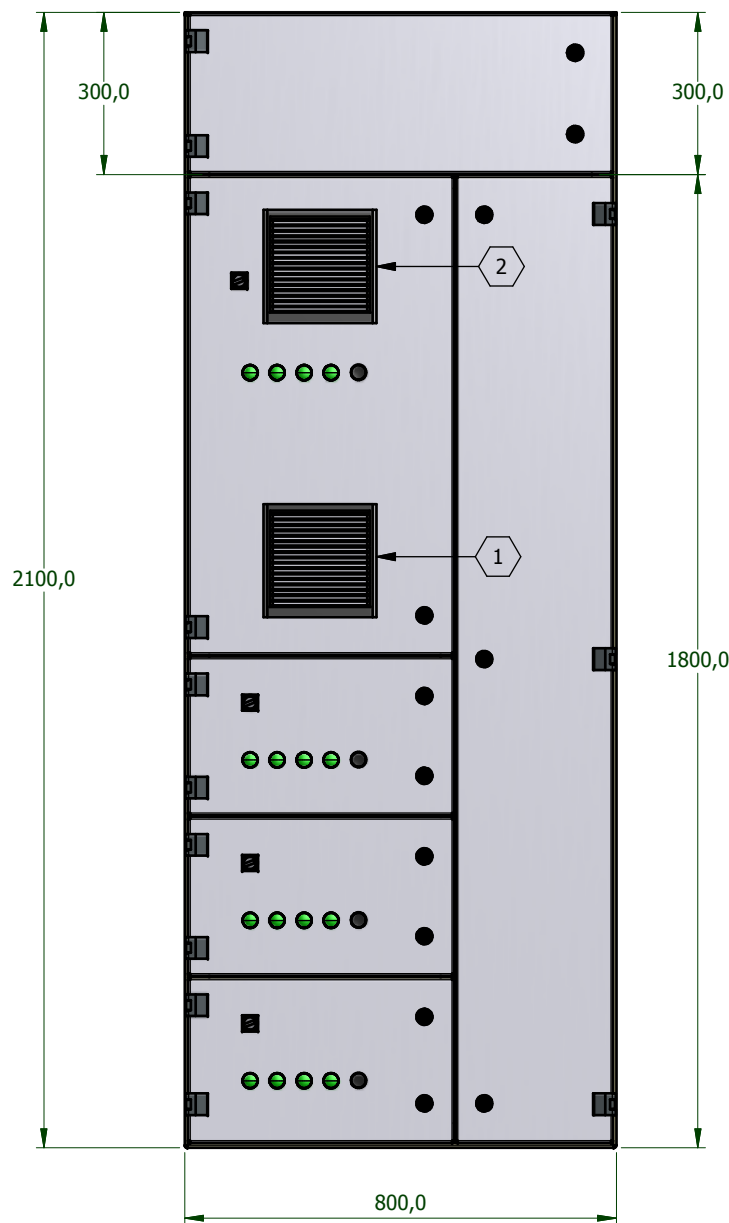
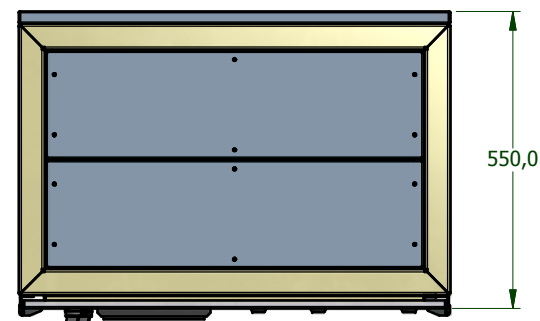



TABLERO TIPO B - CCMs (Automatización Silos)

Acceso
compartimento
acometidas de
potencia

Acceso compartimento
barraje principal

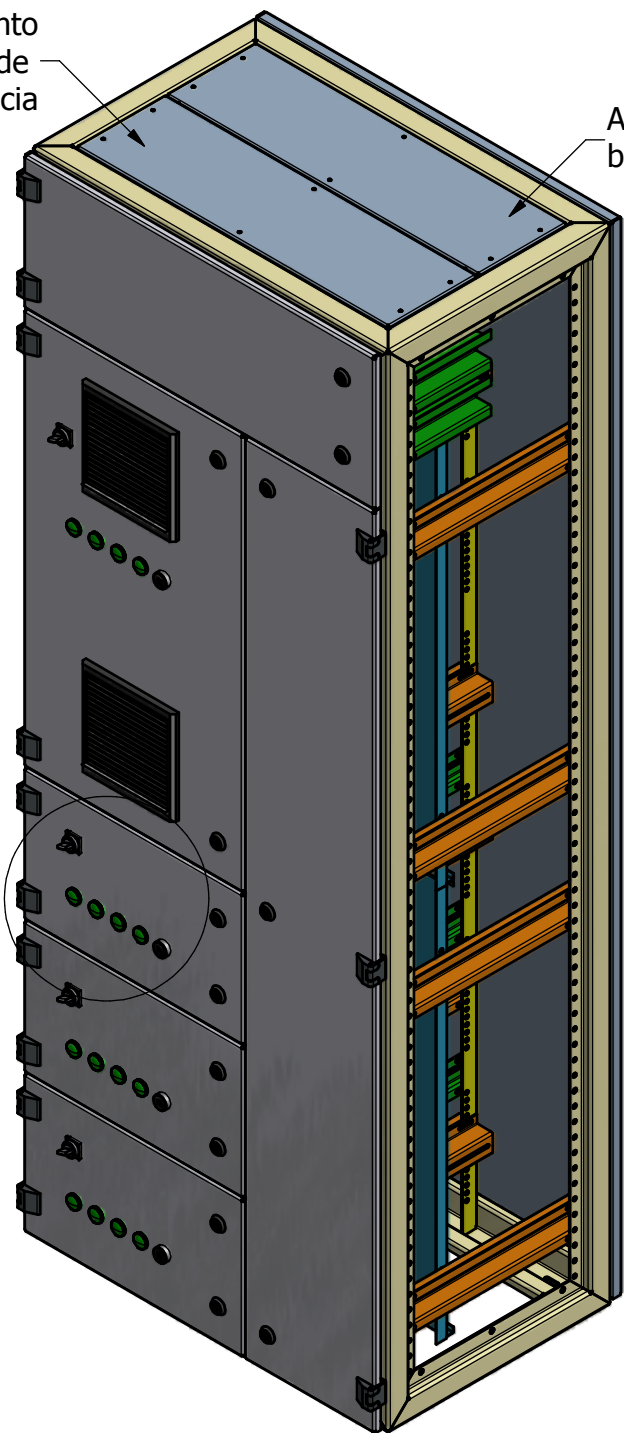

Elementos - Señalización y control	
Item	Descripción
1	Ventilador de 6"
2	Filtro de salida de 6"
3	Piloto de señalización de alarma general
4	Piloto de señalización Motor en funcionamiento
5	Piloto de señalización Motor parado
6	Piloto de señalización
7	Pulsador de RESET
8	Mando extendido para interruptor

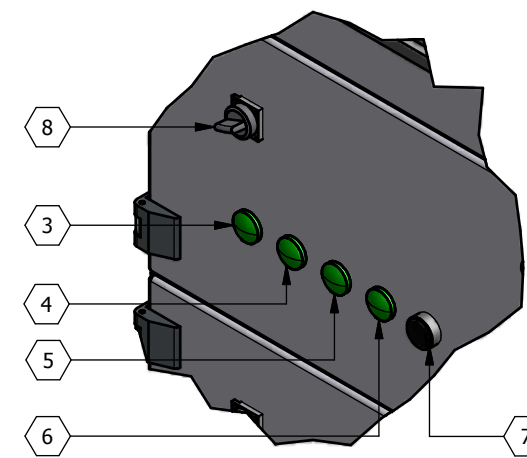

A (1 : 6)

REV	DESCRIPCION	APROBADO	FECHA
TABLA DE REVISIONES			

Diseño por: METALANDES S.A.S.
 Fecha: 26/09/2016
 Revisado por: METALANDES S.A.S.
 Fecha: 26/09/2016
 Aprobado por: GCARDONA
 Fecha: 26/09/2016




Proyecto: Automatización Silos
 Contiene: Tablero Tipo B CCMs
 Archivo: D:\PROYECTOS 2015\OP 19856 - ELICO Group\Tablero Tipo B\Tablero Tipo B.iam

Cliente: Elico Group
 OP: 19856
 Consecutivo:

Material: Lámina CR
 Dimensiones en milímetros (mm)
 Tamaño: Personalizado (in)
 Revisión No. 0 Hoja 3
 Versión No. De 52

Medida crítica
 Tolerancia +/- 0.5mm
 Doble por encima
 Doble por debajo

Espacio para el sello
 fecha de impresion: 26/09/2016

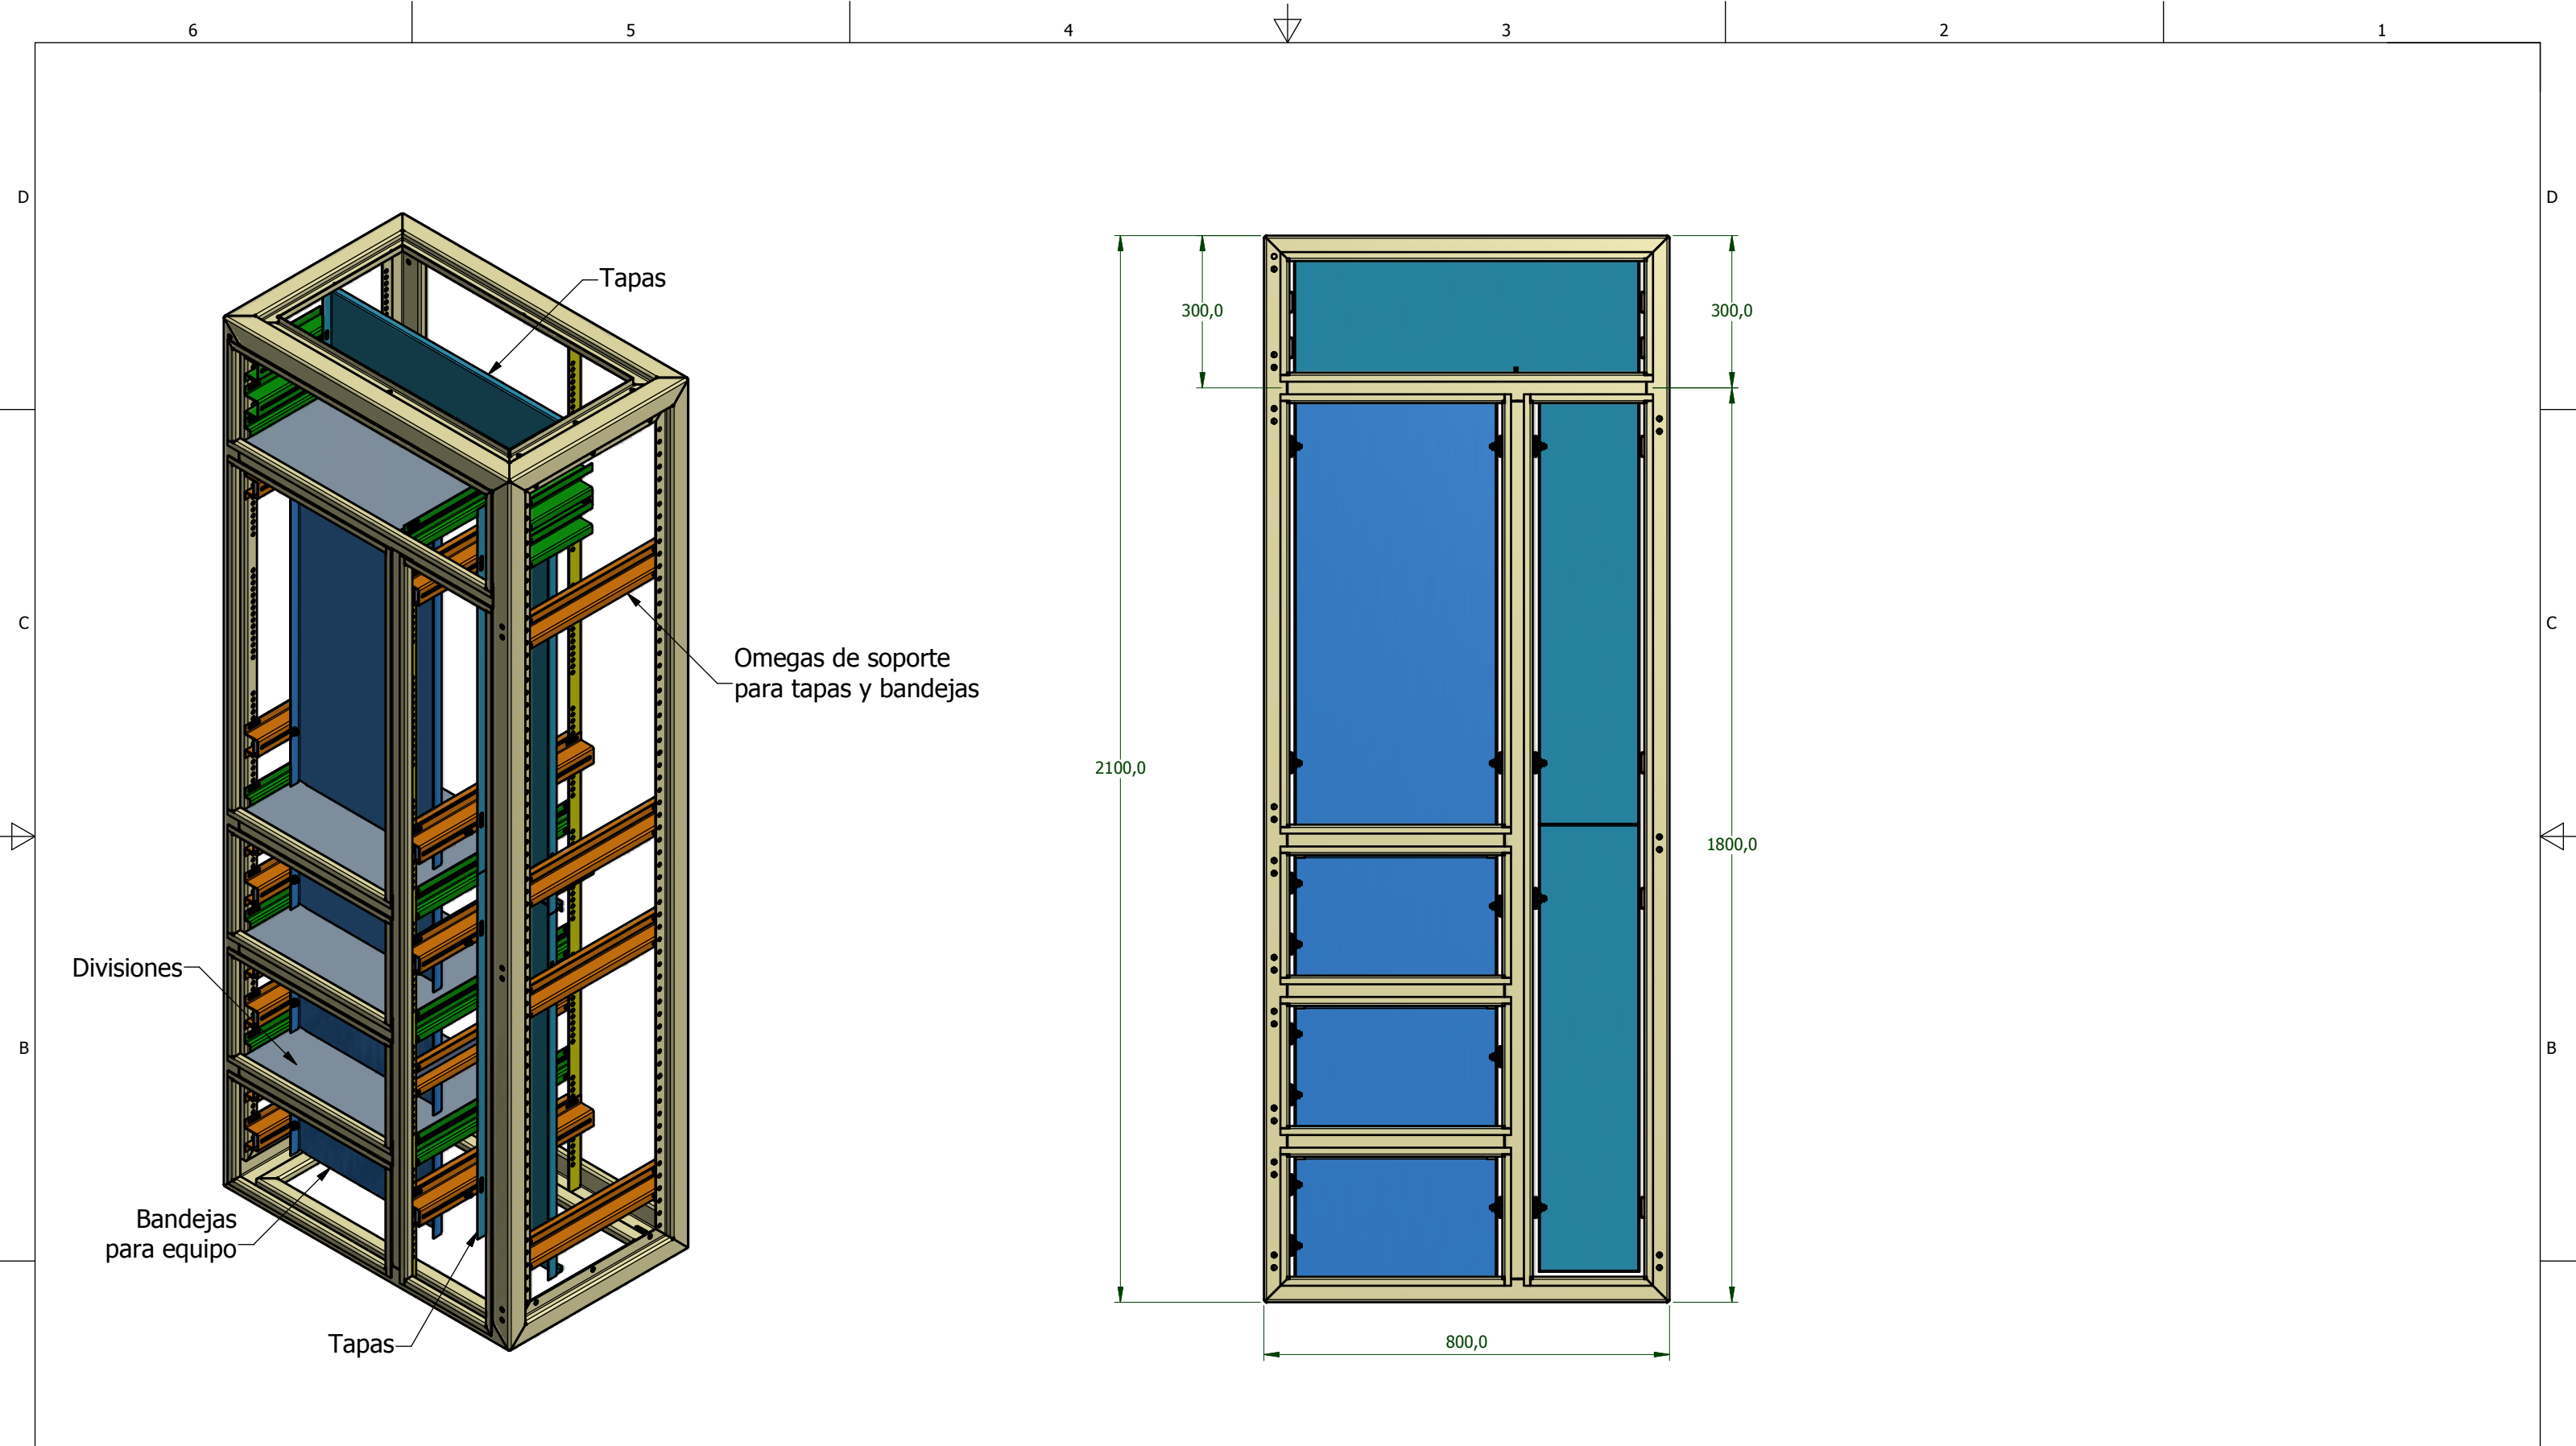

REV	DESCRIPCION	APROBADO	FECHA
TABLA DE REVISIONES			

Diseño por: Fecha 26/09/2016
METALANDES S.A.S.
 Revisado por: Fecha 26/09/2016
 Aprobado por: Fecha 26/09/2016
GCARDONA



Proyecto: **Automatización Silos**
 Contiene: **Tablero Tipo B CCMs - Vista interna**
 Archivo: D:\PROYECTOS 2015\OP 19856 - ELICO Group\Tablero Tipo B\Tablero Tipo B.iam

Cliente: **Elico Group**
 OP: **19856**
 Consecutivo:

Material:

Dimensiones en milímetros (mm)	<input type="checkbox"/> Medida crítica
Tamaño: Personalizado (in)	Tolerancia +/- 0.5mm
Revisión No.0	Doble por encima
Versión No. 4	Doble por debajo
De 52	

Espacio para el sello
fecha de impresion:26/09/2016