


Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property exclusive of Metalandes S.A.S. and no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

ML-16 SALUD UBICADO EN SUBESTACIÓN 2

6No.4/0 (4)
+2No.2/0
+1No.4(T)
Cobre HFFR-LS
x 1Ø4"

TABLERO PISO 10

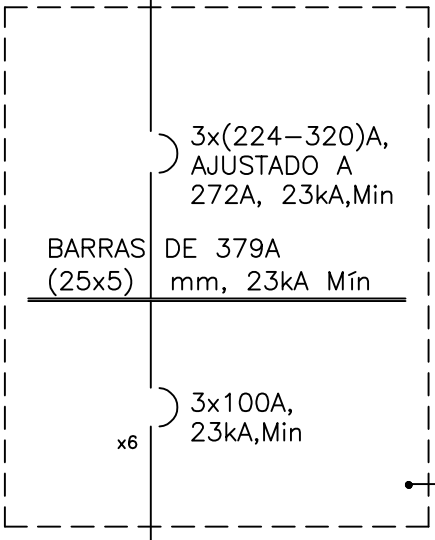

BARRAS DE 379A
(25x5) mm, 23kA Mín

3x(224-320)A,
AJUSTADO A
272A, 23kA,Min

x6
3x100A,
23kA,Min

MALLA
DE P.A.T.

RESERVA NO
EQUIPADA

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	30/03/2020
DISEÑO:	FECHA:
ARQ. Y CONCR.	



METALANDES S.A.S

CLIENTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 24302-25
PROYECTO: SALUD VEGAS	TAB PISO 10
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: VU1
HOJA: DE: 10
FECHA DE IMPRESIÓN: 04-14-2020

RUTA DE ARCHIVO: C:\Users\David Madrid\Desktop\METALANDES\OP 24302 SALUD VEGAS\ELECTRICOS\VU1 UNIFILAR.dwg