

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E


F

120Vac / 60 Hz / 1ph



3 No. 12 AWG THW / THHN 75°C (F+N+T)

TAE-03

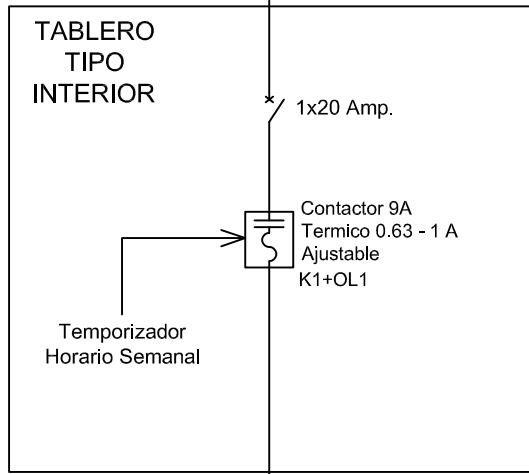

TABLERO TIPO INTERIOR


1x20 Amp.

Contactor 9A Termico 0.63 - 1 A Ajustable K1+OL1

Temporizador Horario Semanal



3 No. 12 AWG THW / THHN 75°C



1 ~ 50 W 0.5 A

200 CFM

VENT. HELICOCENTRIFUGO #P7-1 S&P 5TD-500

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S. Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

DISEÑO PLANO: D. MADRID
FECHA: 10/11/2020
DISEÑO: ARQ. Y CONCR.
FECHA:



METALANDES S.A.S


CLIENTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO
PROYECTO: SALUD VEGAS
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 24302-45
TAE-03
RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: ANU2
HOJA: DE: 112
FECHA DE IMPRESIÓN: 01-08-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2020\ARQUITECTURA Y CONCRETO\OP 24302 SALUD VEGAS\ELECTRICOS\ANU2 UNIFILAR.dwg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

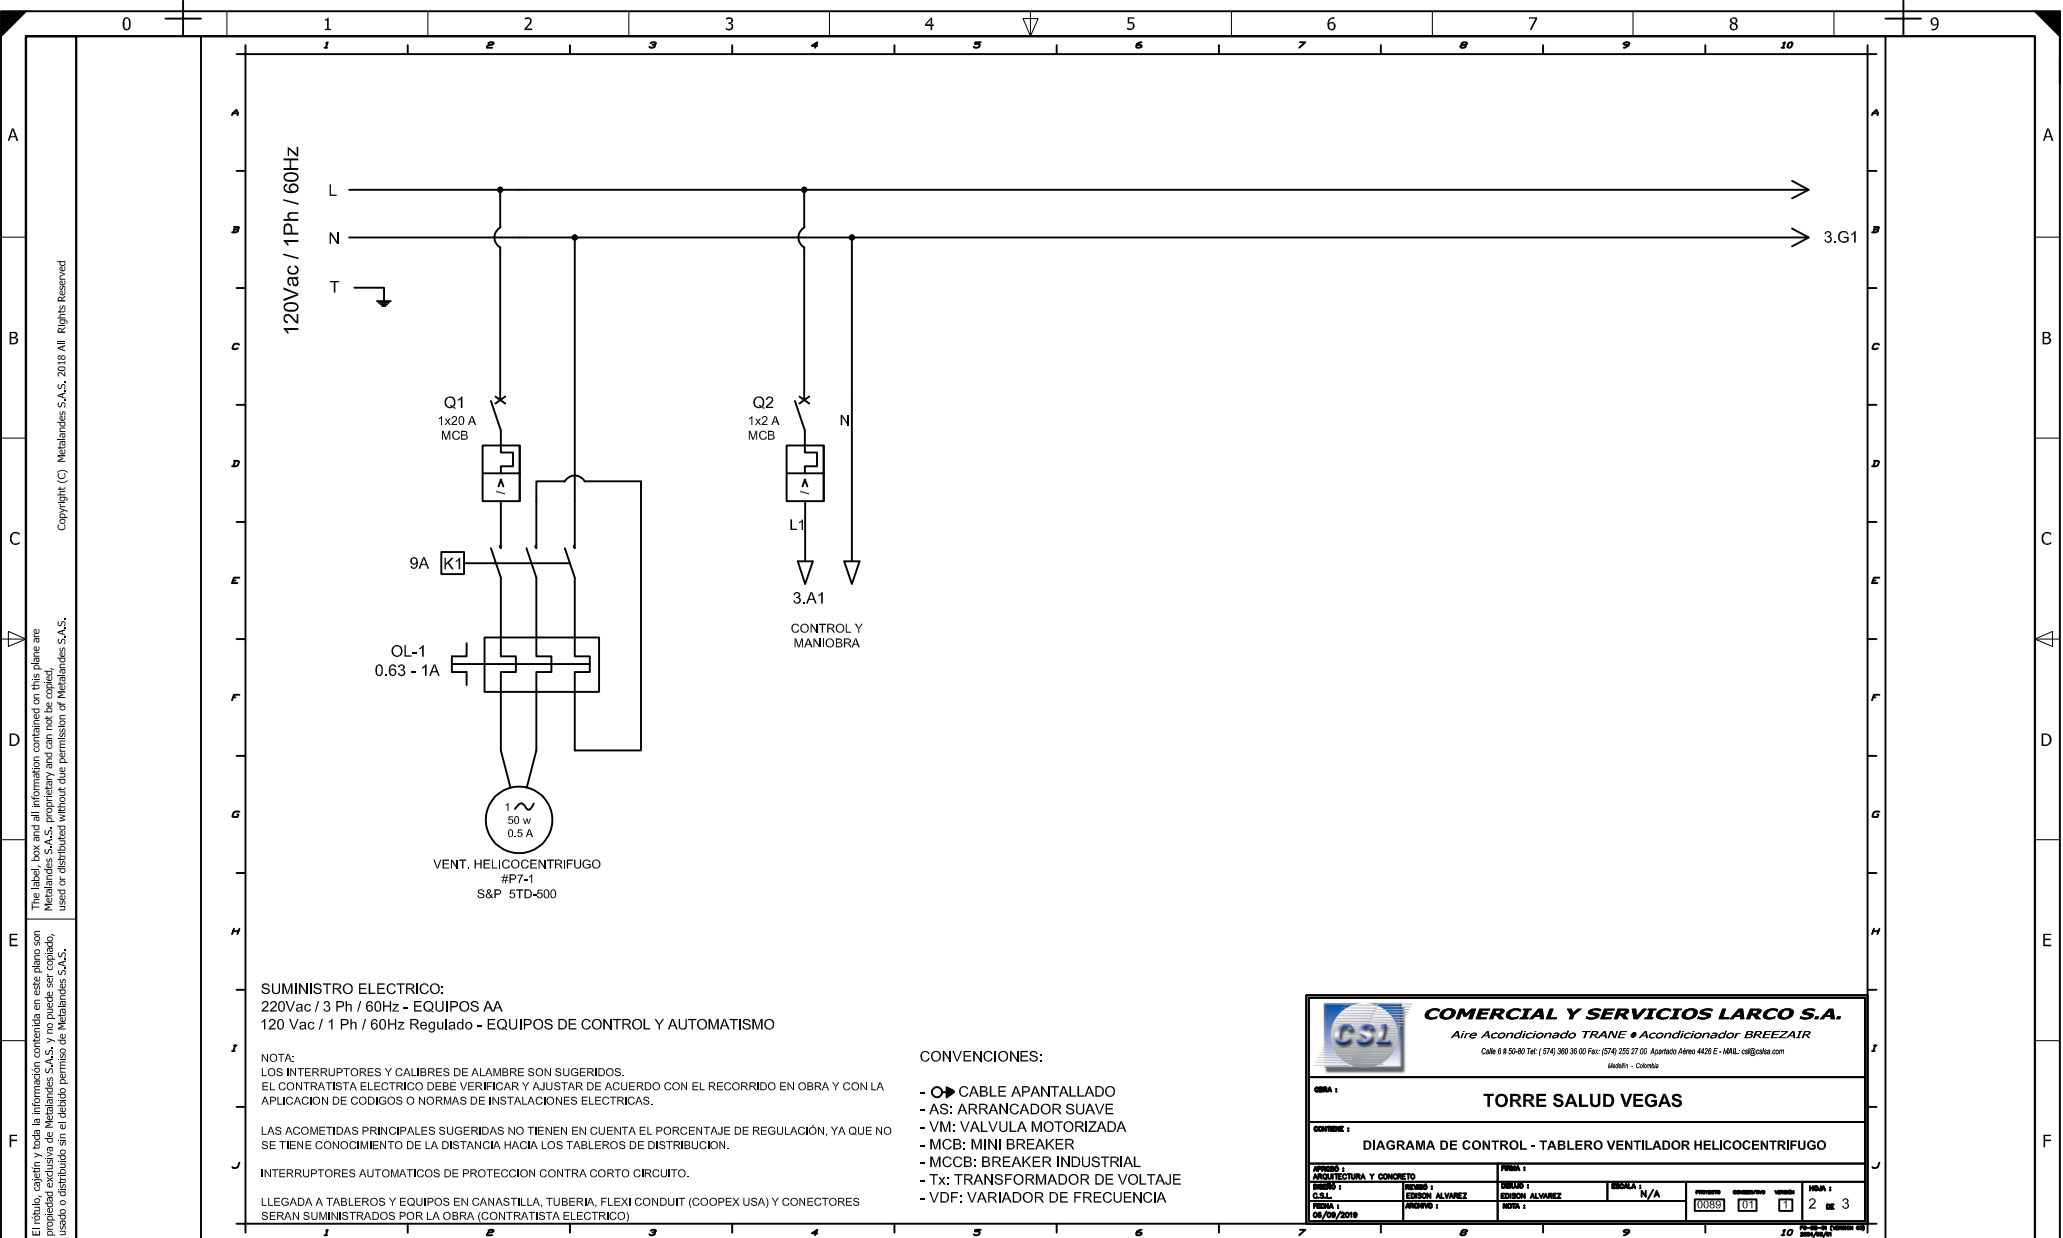

COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.
 Aire Acondicionado TRANE • Acondicionador BREEZAIR
 Calle 6 # 50-80 Tel: (574) 360 30 00 Fax: (574) 255 27 00 Apartado Aéreo 4426 E - IMAI: cel@larco.com
 Medellín - Colombia

TORRE SALUD VEGAS

DIAGRAMA DE CONTROL - TABLERO VENTILADOR HELICENTRIFUGO

PROYECTO: ARQUITECTURA Y CONCRETO	FECHA: 10/11/2020	ESCALA: N/A	HOJA: 2 DE 3
DISEÑO: EDISON ALVAREZ	REVISOR: EDISON ALVAREZ	APROBADO: EDISON ALVAREZ	FECHA: 08/08/2019

DISEÑO PLANO: D. MADRID DISEÑO: ARQ. Y CONCR.	FECHA: 10/11/2020		CLIENTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO: SALUD VEGAS CONTENIDO: POTENCIA Y CONTROL	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 24302-45 TAE-03	VERSIÓN: 01 ESQUEMA: AN3
	FECHA:		RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES	HOJA: DE: 134 FECHA DE IMPRESIÓN: 01-08-2021	

RUTA DE ARCHIVO: D:\1_TEMP DIBUJO\2020\A\ARQUITECTURA Y CONCRETO\OP 24302 SALUD VEGAS\ELECTRICOS\AN3 POTENCIA Y CONTROL.dwg

