




## Tablero de Distribución (C2)

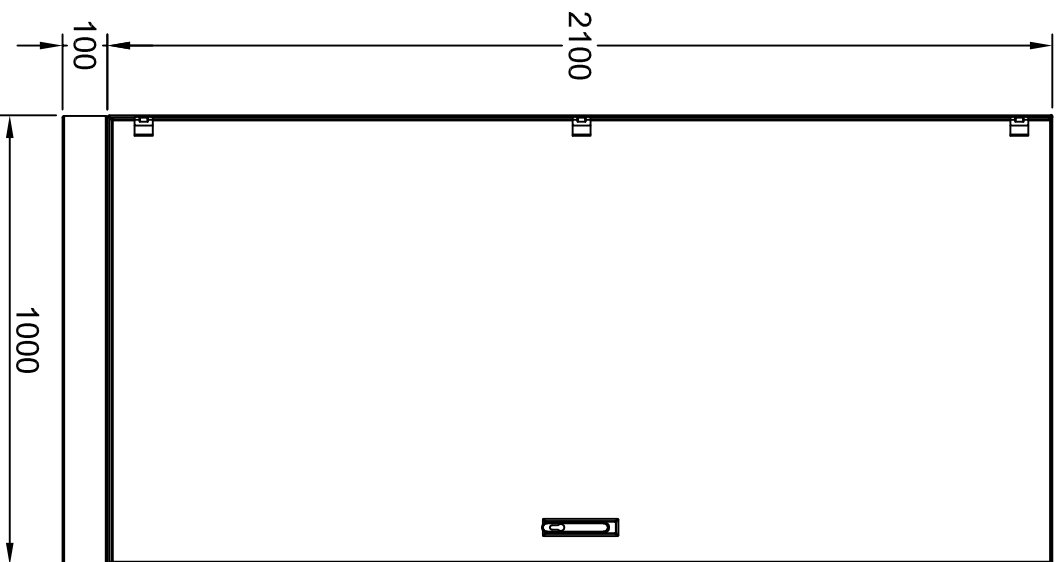

Vista Frontal Exterior

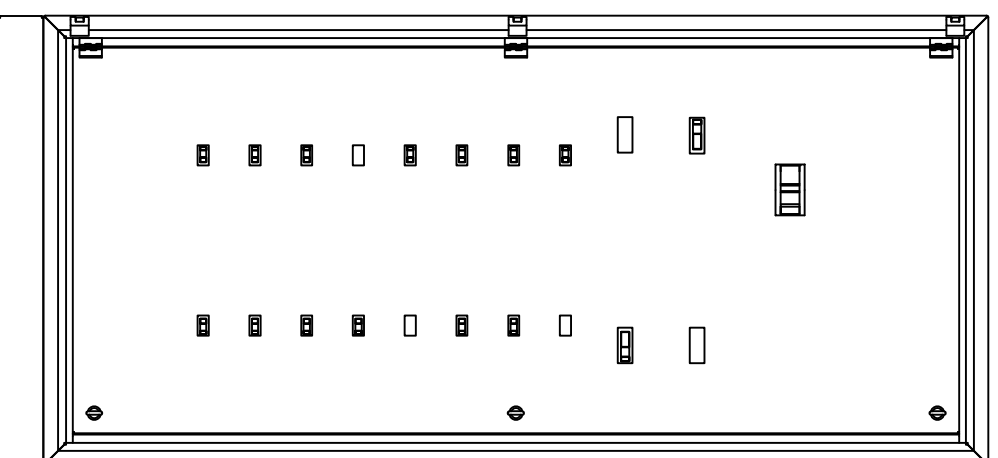

Vista Frontal  
Frente Muerto

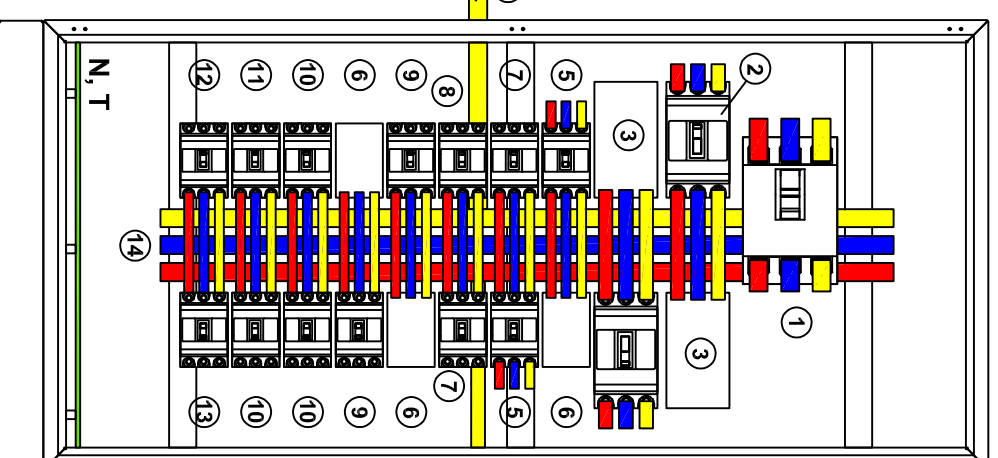

Vista Frontal Interior

EQUIPOS UTILIZADOS - Tablero C2	
NUM.	DESCRIPCIÓN
1	Breaker 3x(400-1000)A, NS1000N, Schneider
2	Breaker 3x(280-400)A, LV540306, Schneider
3	Reserva no equipada (frame 140x255)
4	Breaker 3x(224-320)A, LV540305, Schneider
5	Breaker 3x(175-250)A, LV525303, Schneider
6	Reserva no equipada (frame 105x161)
7	Breaker 3x(140-200)A, LV525302, Schneider
8	Breaker 3x(112-160)A, LV516303, Schneider
9	Breaker 3x(70-100)A, LV510307, Schneider
10	Breaker 3x(56-80)A, LV510306, Schneider
11	Breaker 3x(44-63)A, LV510305, Schneider
12	Breaker 3x(35-50)A, LV510304, Schneider
13	Breaker 3x(28-40)A, LV510303, Schneider
14	Barraje 2800A
15	Barraje 1800A

Viene de C1

Hacia C3

N, T

<b>Diseñado por:</b> D. Barrios <b>Fecha:</b> 12/03/2020				<b>Proyecto:</b> Nacional de Chocolates Bogotá		<b>Cliete:</b> Nacional de Chocolates	
<b>Revisado por:</b> M. de la Cruz <b>Fecha:</b> 12/03/2020		<b>Archivo:</b> C:\INGENIERIA\PROYECTOS\2020\OP 24657 - NACIONAL DE CHOCOLATES\ACAD\OP 24657_2 - Tablero C2.dwg		<b>Contiene:</b> Tablero Distribución C2		<b>OP:</b> 24657	
<b>Aprobado por:</b> M. de la Cruz <b>Fecha:</b> 12/03/2020				<b>Consecutivo:</b> 2			
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>APROBADO</b>		<b>Dimensiones en mm</b>		<b>Material:</b> Lámina CR <b>Color:</b> RAL 7035 <b>Versión:</b> 1 de: 1 <b>Hoja:</b> 1 de: 1	
<b>REVISIÓN</b>		<b>FECHA</b>					
<b>TABLA DE REVISIONES</b>							