
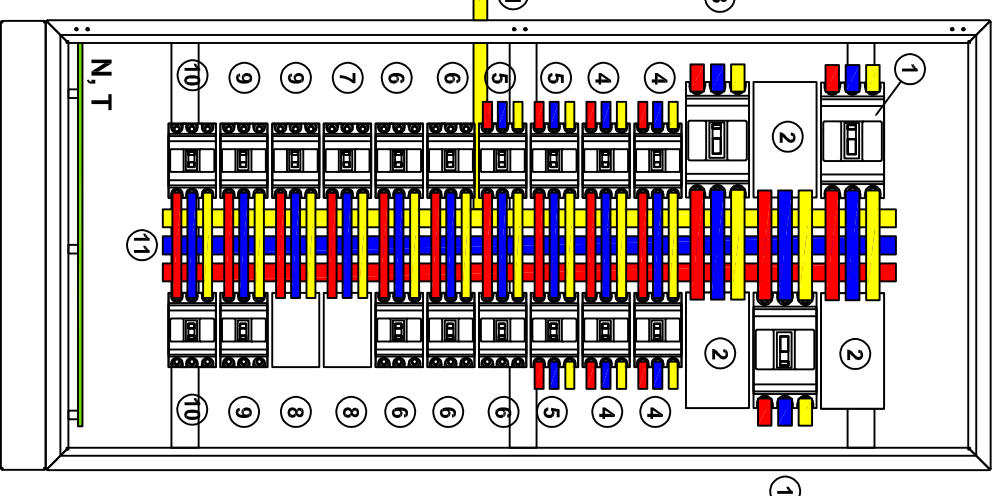
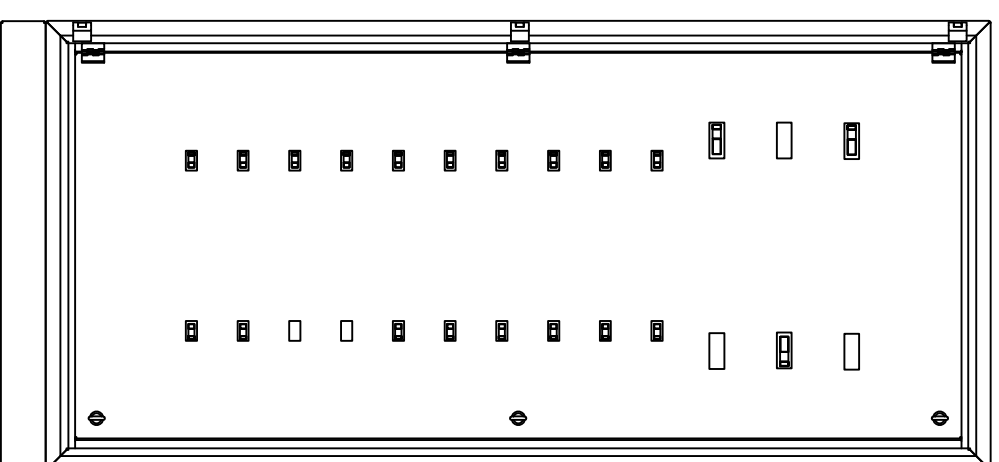


Tablero de Distribución (C3)

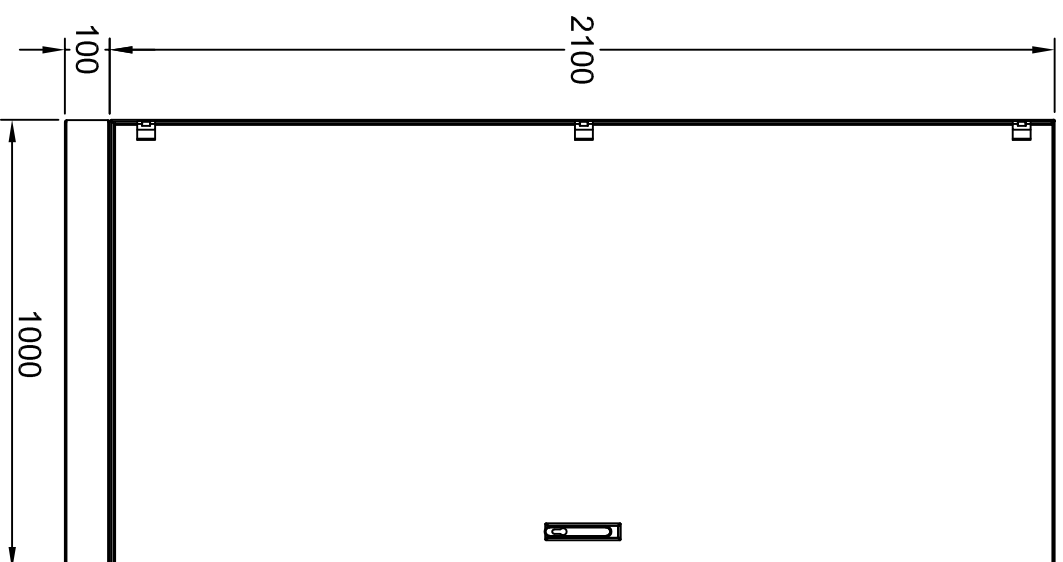

EQUIPOS UTILIZADOS - Tablero C3	
NUM.	DESCRIPCIÓN
1	Breaker 3x(280-400)A, LV540306, Schneider
2	Reserva no equipada (frame 140x255)
3	Breaker 3x(224-320)A, LV540305, Schneider
4	Breaker 3x(175-250)A, LV525303, Schneider
5	Breaker 3x(140-200)A, LV525302, Schneider
6	Breaker 3x(112-160)A, LV516303, Schneider
7	Breaker 3x(87-125)A, LV516302, Schneider
8	Reserva no equipada (frame 105x161)
9	Breaker 3x(56-80)A, LV510306, Schneider
10	Breaker 3x(35-50)A, LV510304, Schneider
11	Barraje 1800A

Fecha: 12/03/2020 Diseñado por: D. Barrios		Fecha: 12/03/2020 Revisado por: M. de la Cruz		Fecha: 12/03/2020 Aprobado por: M. de la Cruz	
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y DISEÑO		Proyecto: Nacional de Chocolates Bogotá		Cliete: Nacional de Chocolates	
CONTIENE: Tablero Distribución C3		OP: 24657		Consecutivo: 3	
Archivo: C:\INGENIERIA\PROYECTOS\2020\OP 24657 - NACIONAL DE CHOCOLATES\ACAD\OP 24657_3 - Tablero C3.dwg				Dimensiones en mm	
Material: Lámina CR		Color: RAL 7035		Versión: 1 de 1	
Hoja: 1 de 1				de: 1	

DESCRIPCIÓN		APROBADO		FECHA	
TABLA DE REVISIONES					