
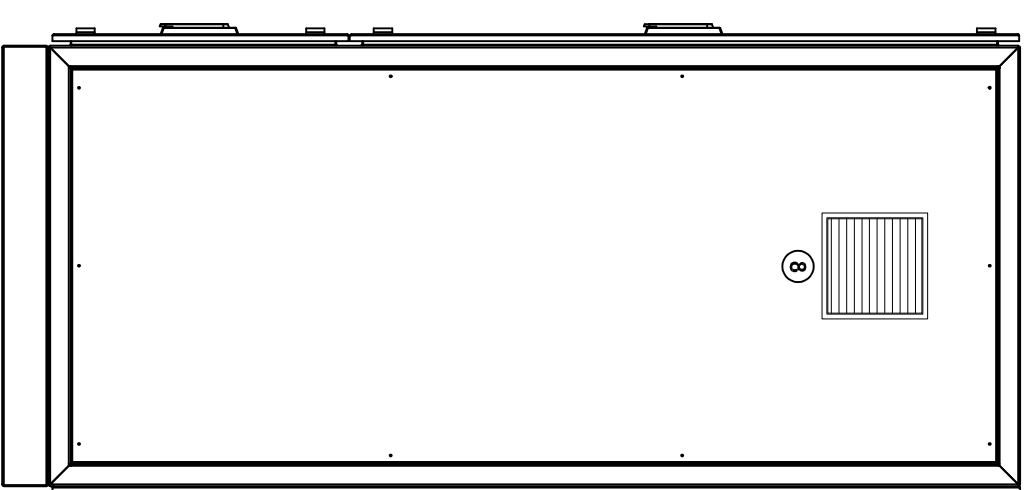
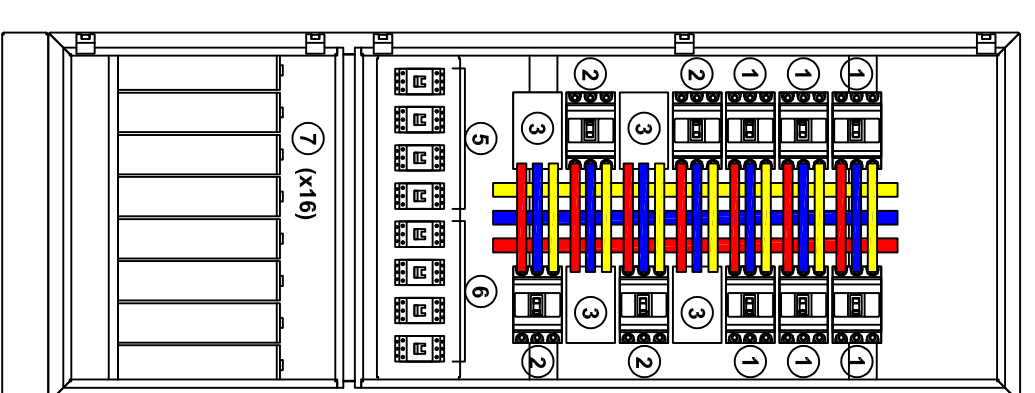
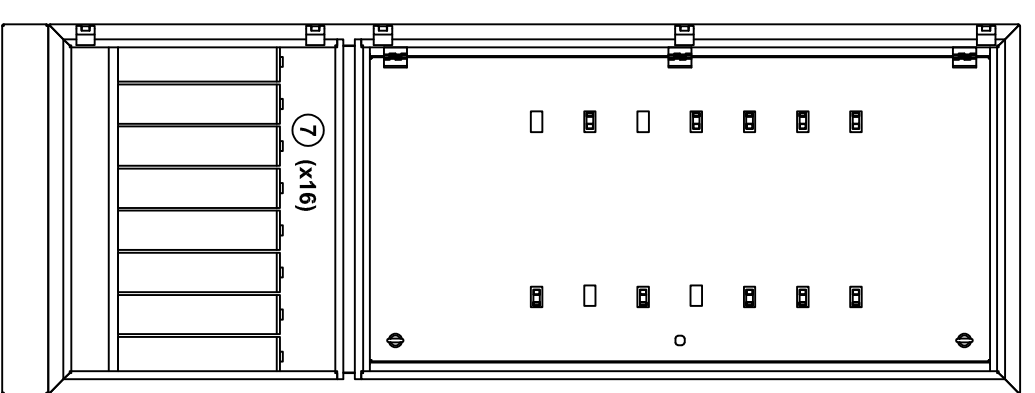


Banco de Capacitores 300 kVAR (C4)

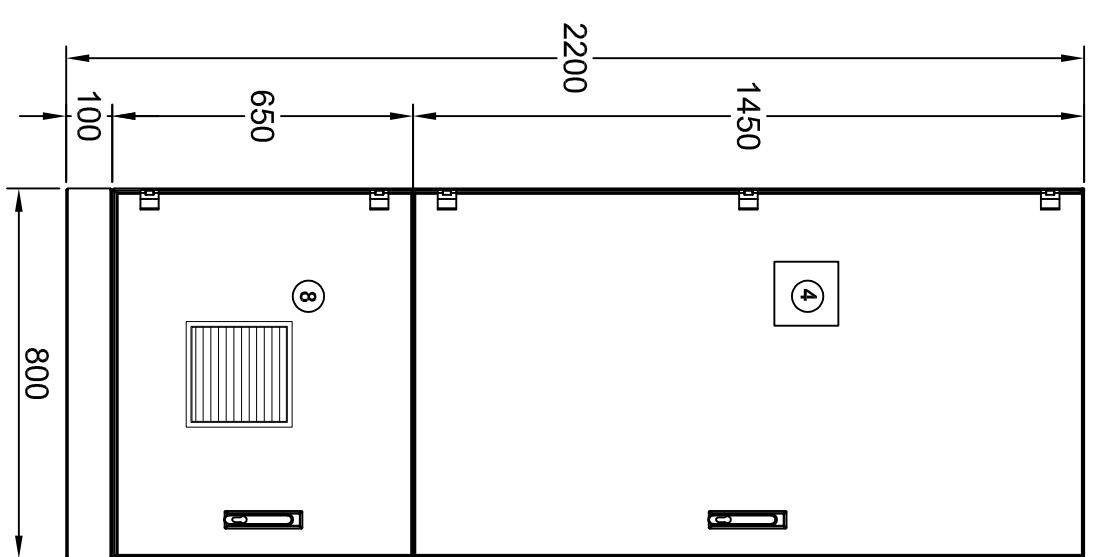

EQUIPOS UTILIZADOS - Tablero C4	
NUM.	DESCRIPCIÓN
1	Breaker 3x(87-125)A, LV516302, Schneider
2	Breaker 3x(44-63)A, LV510305, Schneider
3	Reserva no equipada (frame 105x161)
4	Relé corrector factor de potencia 8 pasos a 220V, ICAR 8GLA
5	Contacto 30kVAR @ 220V con resistencia de precarga, BFK8000A22060
6	Contacto 17kVAR @ 220V con resistencia de precarga, BFK3800A22060
7	Condensador 15 kVAR a 220V, 3TC22150, Disproel
8	Filtro de ventilación IP54, Ref: 11873.0-30, NATURAL

Vista Frontal Exterior

Vista Frontal Frente Muerto

Vista Frontal Interior

Vista Lateral Derecha


REV	DESCRIPCIÓN	APROBADO	FECHA
TABLA DE REVISIONES			

Diseñado por: D. Barrios	Fecha: 12/03/2020
Revisado por: M. de la Cruz	Fecha: 12/03/2020
Aprobado por: M. de la Cruz	Fecha: 12/03/2020

METALANDES S.A.S.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y DISEÑO

Proyecto: Nacional de Chocolates Bogotá	Cliente: Nacional de Chocolates
Contiene: Banco de capacitores 300KVAR (C4)	OP: 24657
Archivo: C:\INGENIERIA\PROYECTOS\2020\OP 24657 - NACIONAL DE CHOCOLATES\ACAD\OP 24657_4 - Tablero C4.dwg	Consecutivo: 4

Material: Lámina CR
Color: RAL 7035
Versión: 1 de 1
Hoja: 1 de 1



Dimensiones en mm
