


OPAV - FRIKO CALDAS

TSS - TABLERO SERVICIOS SUBESTACIÓN PRINCIPAL - 3F- 150 AMPERIOS- 10 KA 208/120V- MARCA TERCOL

	Kva
CAJA SERVICIOS EN ALFRIO	4
Iluminacion exterior Ctos N° 2	7
Lámparas con fotoceldas	
Iluminación -Compresores ALFRIO	0,2
Toma 115V - 10 Amp- Alfrío	0,2
Iluminación Cuarto Generadores	0,2
Alimenta Precaentador Generador N°1	3
Alimenta Precaentador Generador N°2	3
Reserva equipada	0,2
Reserva equipada	0,2
Reserva equipada	0,2
	18,2
	28,6
Factor de smultaneidad	0,5 14,3
	47,69

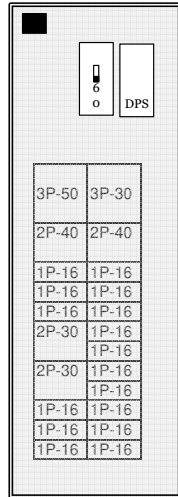

LO suministra CEDI

	Kva
0 DPS	
7 Iluminación exterior	7
Lámparas con fotoceldas	
Cto 1N° 1	
0,3 Iluminación Subestación Principal	
0,2 Toma 115 V 10A- Subestación Principal	
0,4 Iluminación Patio Trafos 2500 Kva	
0,7 Alimenta cargador de Baterías N° 1	
0,7 Alimenta cargador de Baterías N° 2	
0,3 Alimenta iluminacion tableros	
0,2 Reserva equipada	
0,2 Reserva equipada	
0,2 Reserva equipada	
0,2 Reserva equipada	
	10,4

**TSS - TABLERO
SERVICIOS SUBESTACION
3F-208/120V- 10 Ka**

Placa de 4x1.5 cms