

Se realiza calculos de barras, calculos de corto circuito y dimensionamiento de proteccion ajustable que cubra el rango de 300kVA instalados hasta 400kVA para posible cambio de transformador ante aumento de demandas de cargadores vehiculares

The label, box and all information contained on this plane are property of METALANDES S.A.S. and are not to be reproduced, used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.  
 El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de METALANDES S.A.S. y no pueden ser reproducidos, usados o distribuidos sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

DISEÑO PLANO: <b>D. MADRID</b>	FECHA: 05/03/2021
DISEÑO: <b>MENSULA</b>	FECHA:



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: MENSULA  
 PROYECTO: WALL  
 CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25674-2  
 CELDA DE TRANSFORMADOR DE 300kVA  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
 E. GRAJALES

VERSIÓN: 01  
 ESQUEMA: BU1  
 HOJA: 17  
 DE: 17  
 FECHA DE IMPRESIÓN:  
 10-31-2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F

The label, box and all information contained on this plane are property of METALANDES S.A.S. and shall not be used, reproduced, used or distributed without the permission of METALANDES S.A.S.

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de METALANDES S.A.S. y no podrán ser usados, reproducidos, usados o distribuidos sin el debido permiso de METALANDES S.A.S.

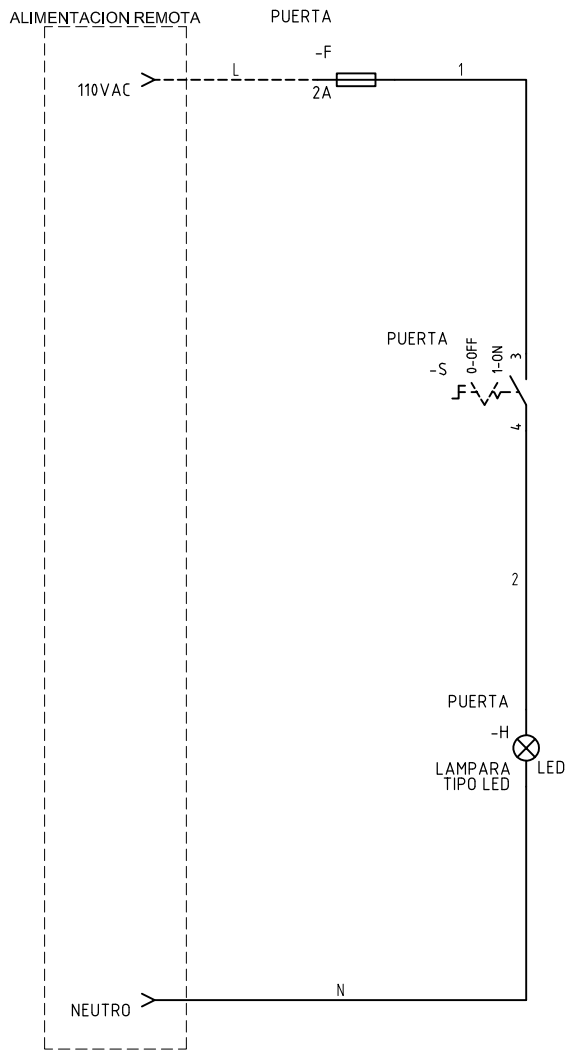

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	05/03/2021
DISEÑO:	FECHA:
MENSULA	



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: MENSULA
PROYECTO: WALL
CONTENIDO: CONTROL ILUMINACION
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\M\MENSULA\OP 25674 WALL\ELECTRICOS\B1 CONTROL ILUMINACION.dwg

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25674-2
CELDA DE TRANSFORMADOR DE 300kVA
RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: B1
HOJA:
DE: 47
FECHA DE IMPRESIÓN: 10-31-2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9