



TABLERO GENERAL PARA SERVICIOS DE 208/120Vca- 10 Ka a 220Vca

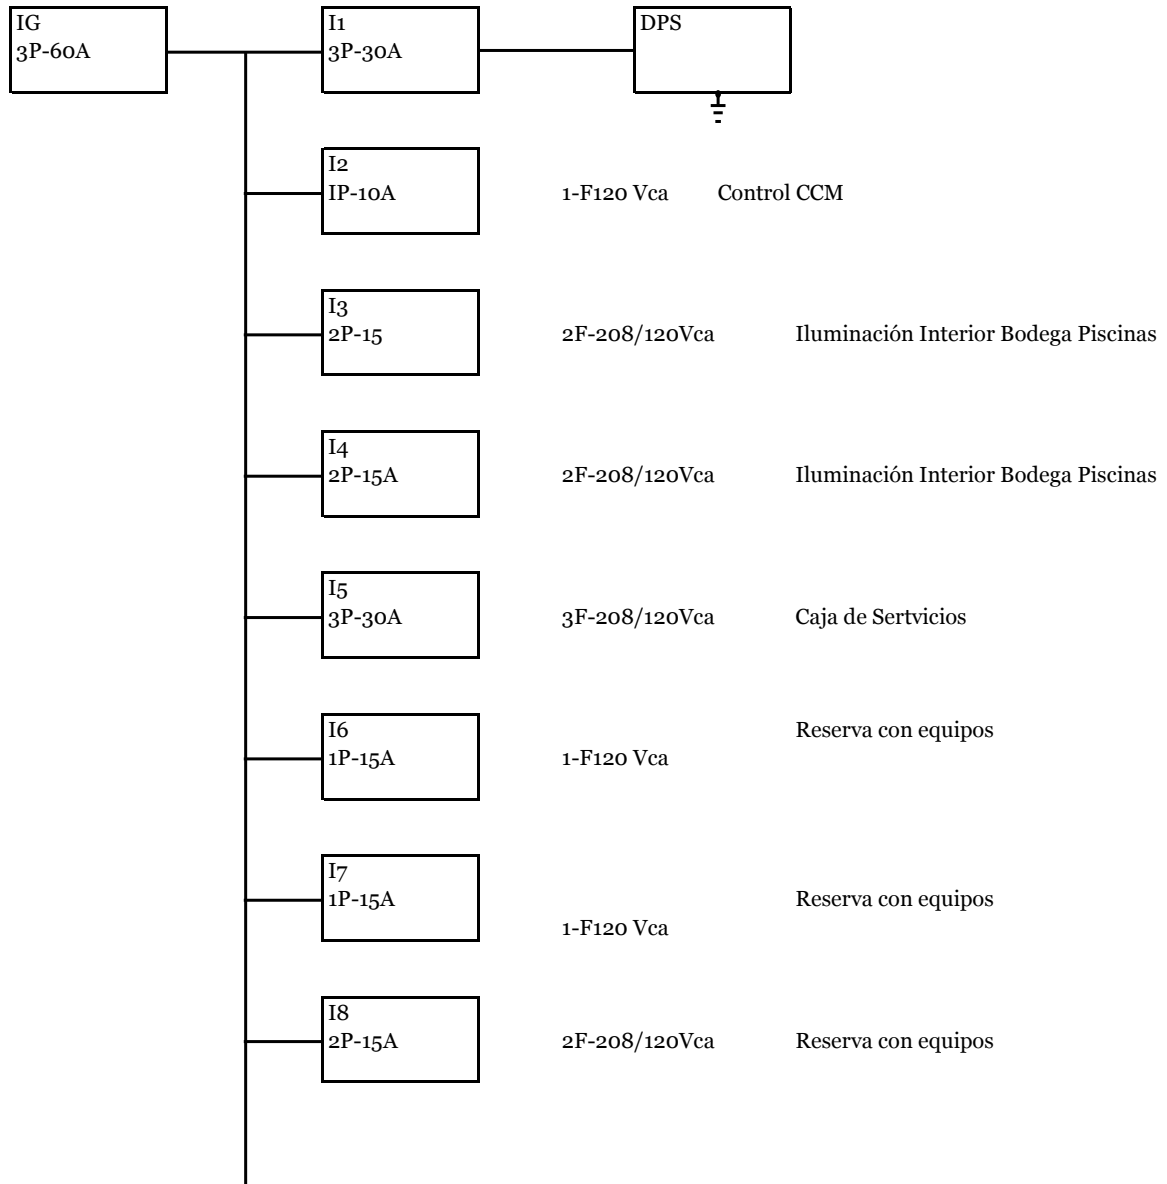


El TAB-208 será marca TERCOL con interruptor general de 3P-60A- 10 Ka a 208V+ DPS

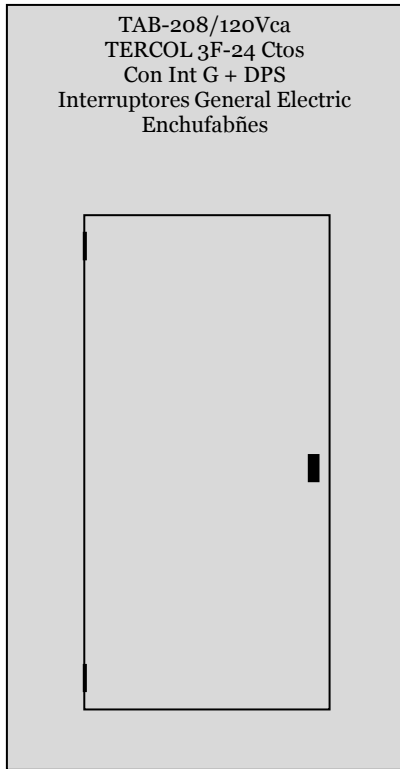

Este Tablero los suministra MSS

**CAJASPARA SERVICIOS-3F-220Vca -10Ka**

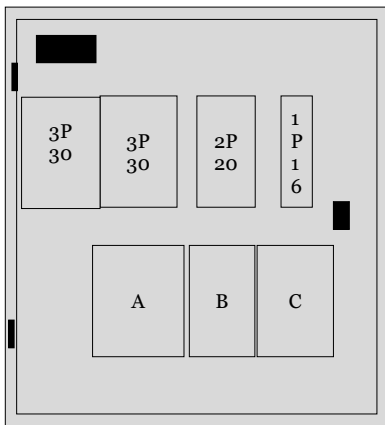

- 3P-30 Interruptor general
- A Toma trifasico 32A Polo a tierra con clavija
- B Toma 20A 220V con polo a tierra sin clavija
- C Toma 15A-115V con polo a tierra sin clavija

Dimensiones en metros	m2	Kg
Altura	0,4	0,88 11,88
Ancho	0,4	####
Profundidad	0,2	
Lamina	16	
Color	RAL 7032	
IP	60	

**LISTA DE EQUIPOS**

Item	Cant.	Nombre
1	1	Interruptor de 3P-30A
2	1	Interruptor de 3P-30A
3	1	Interruptor de 2P-20A
4	2	Interruptor de 1P-16A
5	3	Peine trifásico
6	1	Tomas 15 A - 115V polo a tierra
7	1	Tma 20A - 220 V polo a tierra + clavija
8	1	Toma 3P-32A 3F-220V- Polo a tierra + clavija
9	1	Barra para tierra 3 puntos de conexión
	1	Barra pa neutro un punto de conexión

**Nota:**

- 1 Las manijas de los int. Deben poderse operar sin abrir la puerta
- 2 Los Interrutores tendrá 10 Ka a 220V Cerradura sin llave

DIAGRAMA UNIFILAR

