


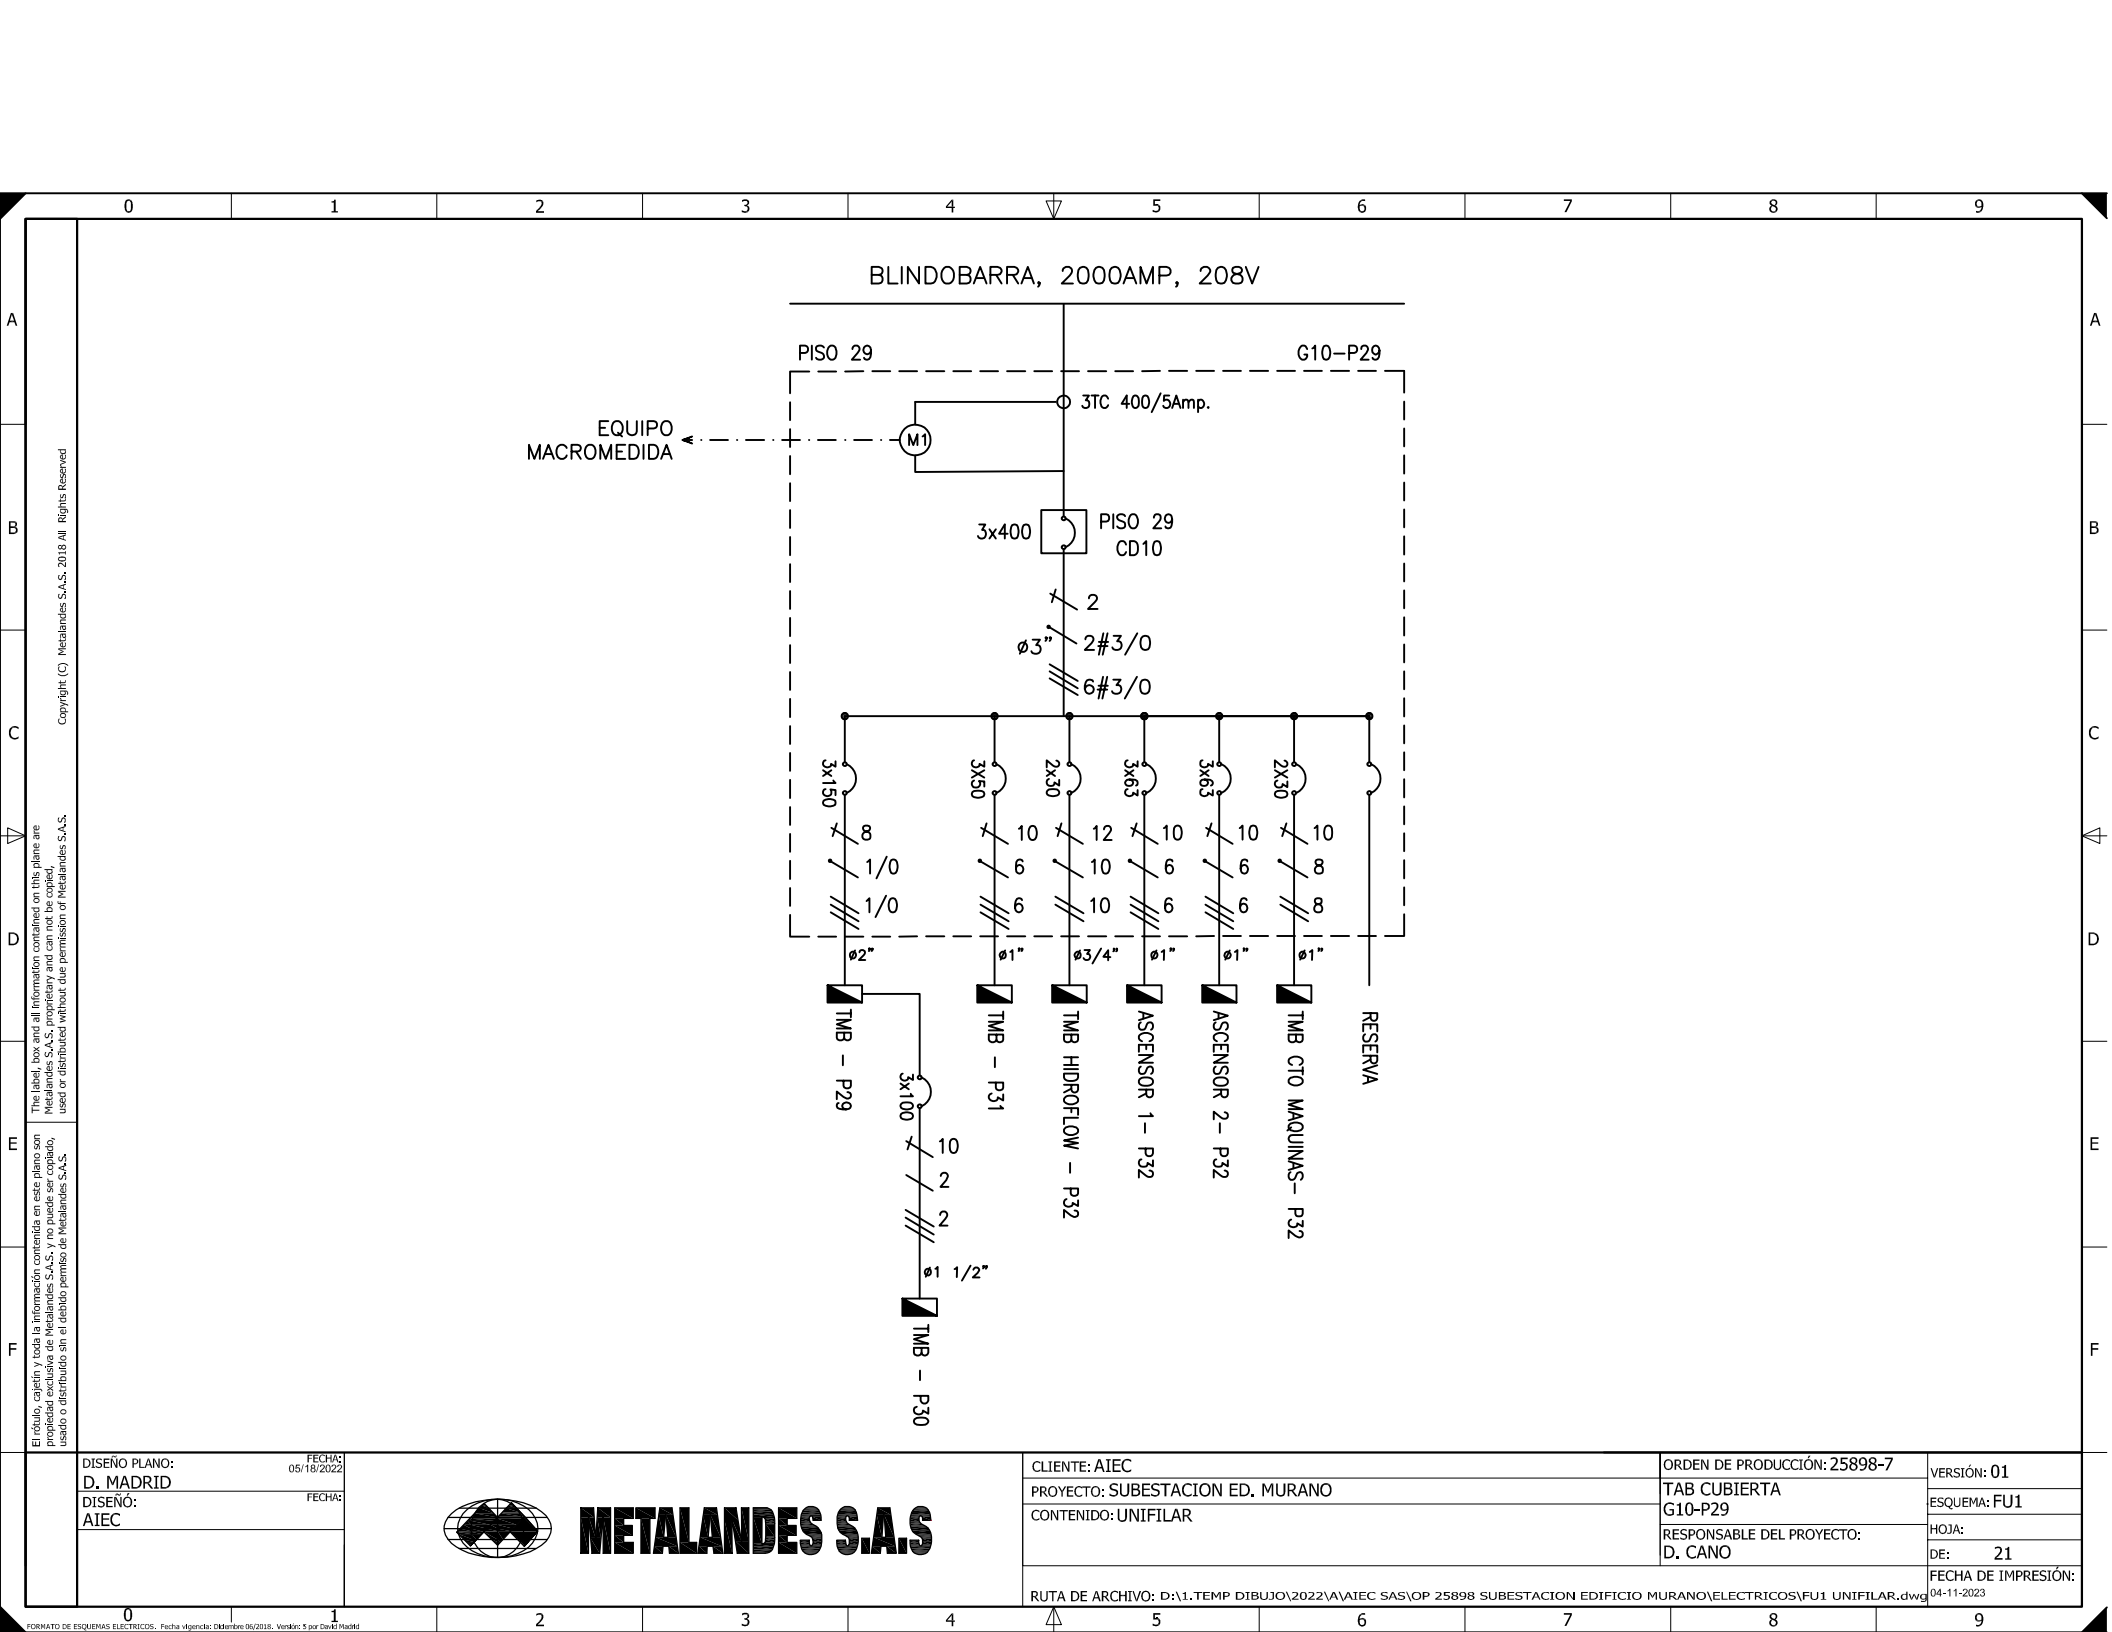

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C


D

E

F

DISEÑO PLANO: D. MADRID		FECHA: 05/18/2022	CLIENTE: AIEC		ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25898-7	VERSIÓN: 01
DISEÑO: AIEC		FECHA:	PROYECTO: SUBESTACION ED. MURANO		TAB CUBIERTA G10-P29	ESQUEMA: FU1
			CONTENIDO: UNIFILAR		RESPONSABLE DEL PROYECTO: D. CANO	HOJA:
					DE: 21	FECHA DE IMPRESIÓN:
			RUTA DE ARCHIVO: D:\1. TEMP DIBUJO\2022\A\AIEC SAS\OP 25898 SUBESTACION EDIFICIO MURANO\ELECTRICOS\FU1 UNIFILAR.dwg		04-11-2023	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

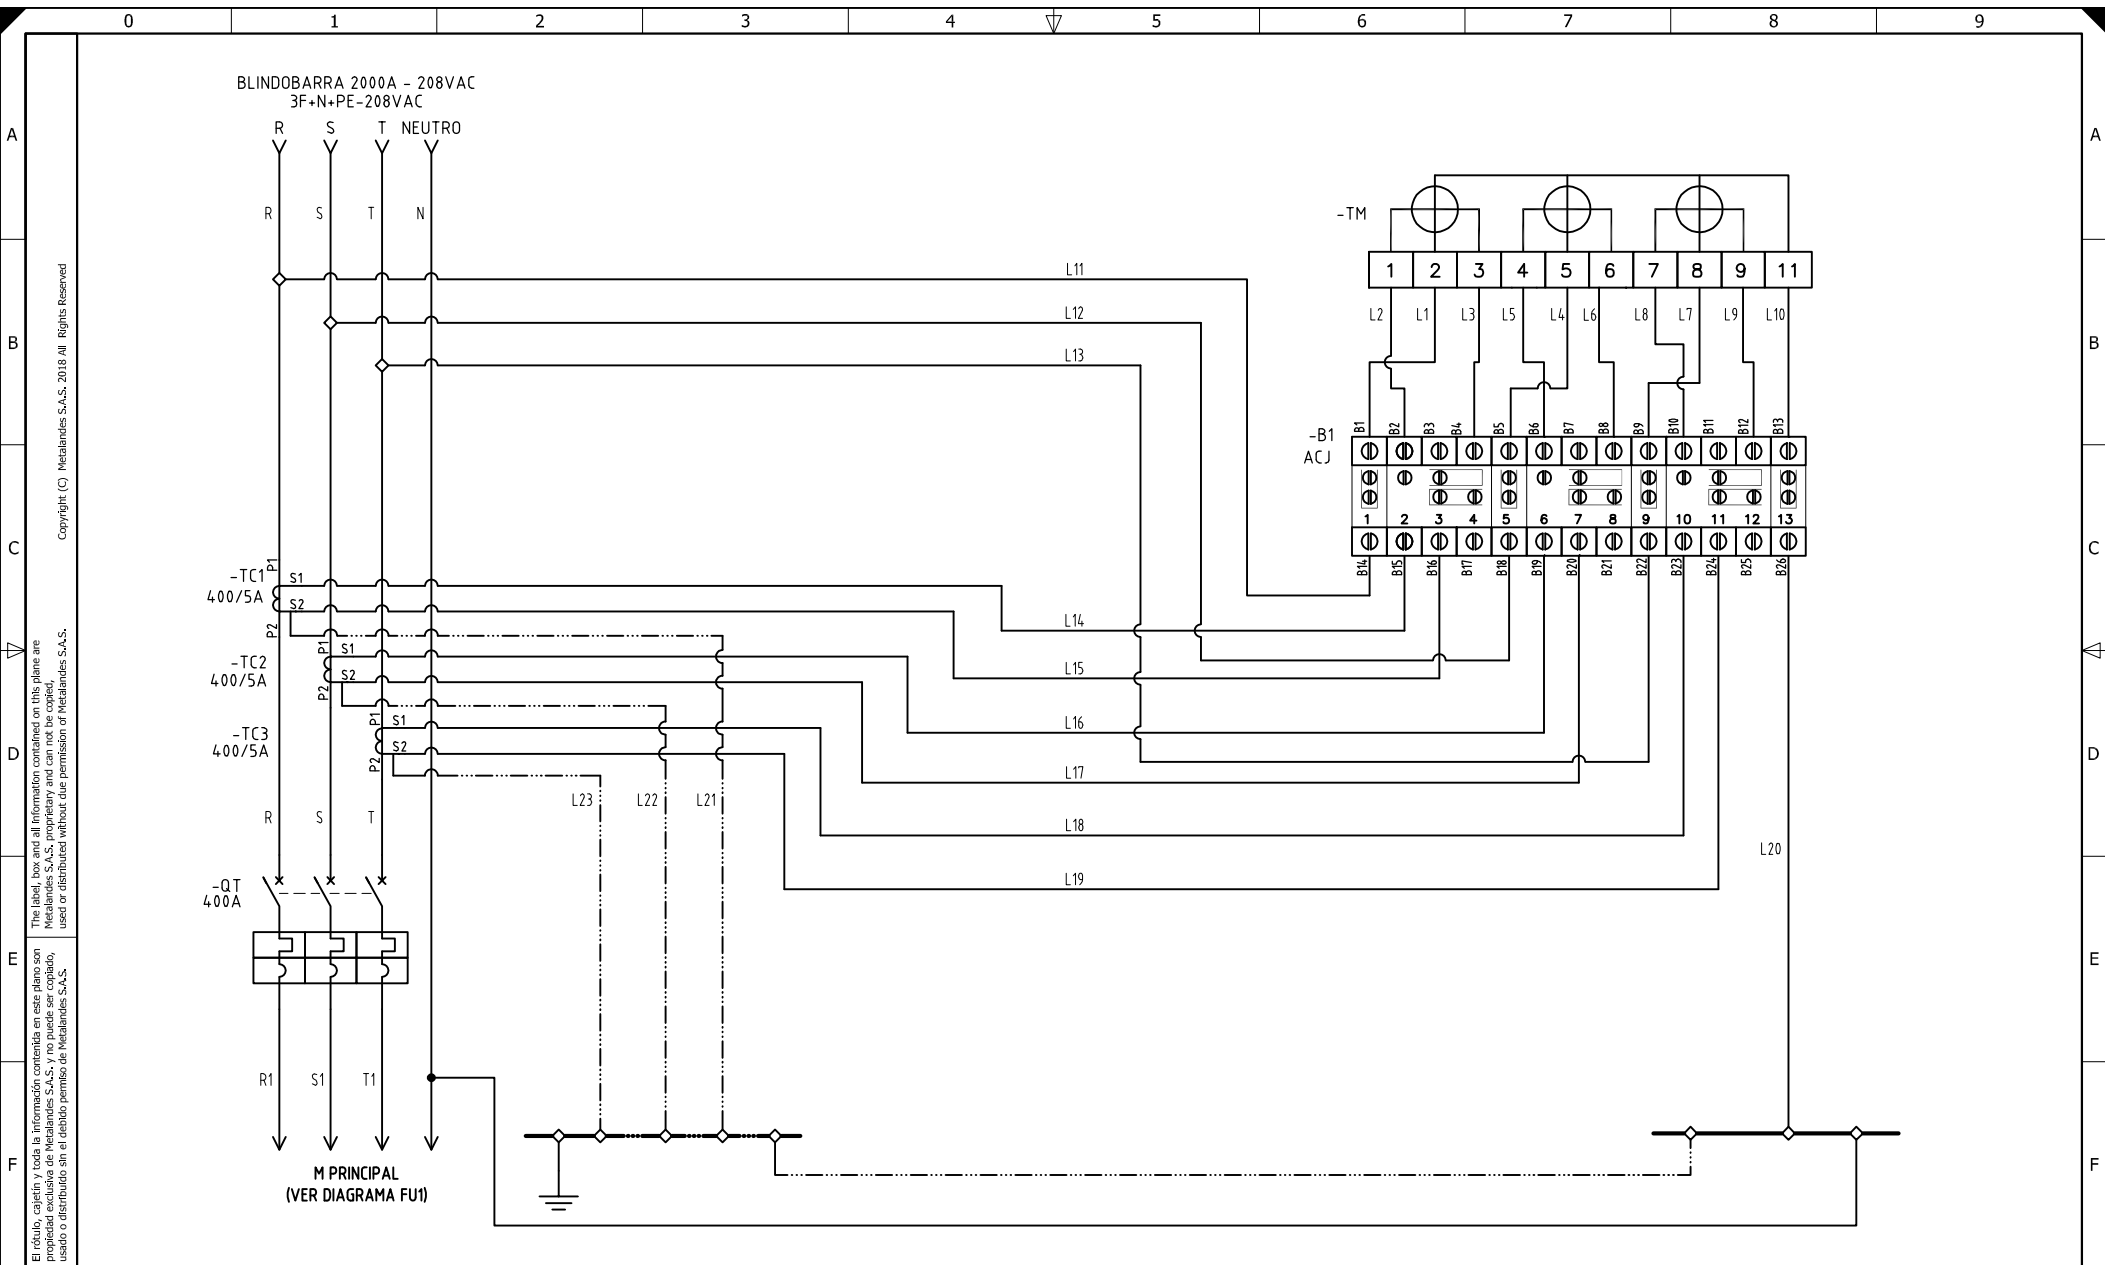

DISEÑO PLANO:
D. MADRID

DISEÑO:
AIEC

FECHA:
05/18/2022

FECHA:



METALANDES S.A.S

CLIENTE: AIEC

PROYECTO: SUBESTACION ED. MURANO

CONTENIDO: MEDIDA SEMIDIRECTA 208VAC - 3TC'S

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25898-7

TAB CUBIERTA
G10-P29

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
D. CANO

VERSIÓN: 01

ESQUEMA: F1

HOJA:

DE: 51

FECHA DE IMPRESIÓN:
04-11-2023

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2022\A\AIEC SAS\OP 25898 SUBESTACION EDIFICIO MURANO\ELECTRICOS\F1 MEDIDOR.DWG

The label, box and all information contained on this plane are
property of METALANDES S.A.S. and its use, reproduction, transfer and
distribution without the permission of METALANDES S.A.S.

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son
propiedad de METALANDES S.A.S. y no puede ser usado, reproducido,
transferido o distribuido sin el debido permiso de METALANDES S.A.S.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																										
A	El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no pueden ser copiados, usados o distribuidos sin el debido permiso de Metalandes S.A.S. Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved	<table><thead><tr><th>CODIGO CONDUCTOR</th><th>COLOR</th><th>CALIBRE</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>L1</td><td>AMARILLO</td><td>16</td><td>De B1 a Borne 2 Medidor</td></tr><tr><td>L2</td><td>AMARILLO</td><td>16</td><td>De B2 a Borne 1 Medidor</td></tr><tr><td>L3</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De B4 a Borne 3 Medidor</td></tr><tr><td>L4</td><td>AZUL</td><td>16</td><td>De B5 a Borne 5 Medidor</td></tr><tr><td>L5</td><td>AZUL</td><td>16</td><td>De B6 a Borne 4 Medidor</td></tr><tr><td>L6</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De B8 a Borne 6 Medidor</td></tr><tr><td>L7</td><td>ROJO</td><td>16</td><td>De B9 a Borne 8 Medidor</td></tr><tr><td>L8</td><td>ROJO</td><td>16</td><td>De B10 a Borne 7 Medidor</td></tr><tr><td>L9</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De B12 a Borne 9 Medidor</td></tr><tr><td>L10</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De B13 a Borne 11 Medidor</td></tr><tr><td>L11</td><td>AMARILLO</td><td>16</td><td>De Barraje principal Fase R a B14</td></tr><tr><td>L12</td><td>AZUL</td><td>16</td><td>De Barraje principal Fase S a B18</td></tr><tr><td>L13</td><td>ROJO</td><td>16</td><td>De Barraje principal Fase T a B22</td></tr><tr><td>L14</td><td>AMARILLO</td><td>16</td><td>De Borne S1 de TC1 a B15</td></tr><tr><td>L15</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De Borne S2 de TC1 a B16</td></tr><tr><td>L16</td><td>AZUL</td><td>16</td><td>De Borne S1 de TC2 a B19</td></tr><tr><td>L17</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De Borne S2 de TC2 a B20</td></tr><tr><td>L18</td><td>ROJO</td><td>16</td><td>De Borne S1 de TC3 a B23</td></tr><tr><td>L19</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De Borne S2 de TC3 a B24</td></tr><tr><td>L20</td><td>BLANCO</td><td>16</td><td>De B26 a BN</td></tr><tr><td>L21</td><td>VERDE</td><td>16</td><td>De Borne S2 de TC1 a BT</td></tr><tr><td>L22</td><td>VERDE</td><td>16</td><td>De Borne S2 de TC2 a BT</td></tr><tr><td>L23</td><td>VERDE</td><td>16</td><td>De Borne S2 de TC3 a BT</td></tr></tbody></table>										CODIGO CONDUCTOR	COLOR	CALIBRE	DESCRIPCIÓN	L1	AMARILLO	16	De B1 a Borne 2 Medidor	L2	AMARILLO	16	De B2 a Borne 1 Medidor	L3	BLANCO	16	De B4 a Borne 3 Medidor	L4	AZUL	16	De B5 a Borne 5 Medidor	L5	AZUL	16	De B6 a Borne 4 Medidor	L6	BLANCO	16	De B8 a Borne 6 Medidor	L7	ROJO	16	De B9 a Borne 8 Medidor	L8	ROJO	16	De B10 a Borne 7 Medidor	L9	BLANCO	16	De B12 a Borne 9 Medidor	L10	BLANCO	16	De B13 a Borne 11 Medidor	L11	AMARILLO	16	De Barraje principal Fase R a B14	L12	AZUL	16	De Barraje principal Fase S a B18	L13	ROJO	16	De Barraje principal Fase T a B22	L14	AMARILLO	16	De Borne S1 de TC1 a B15	L15	BLANCO	16	De Borne S2 de TC1 a B16	L16	AZUL	16	De Borne S1 de TC2 a B19	L17	BLANCO	16	De Borne S2 de TC2 a B20	L18	ROJO	16	De Borne S1 de TC3 a B23	L19	BLANCO	16	De Borne S2 de TC3 a B24	L20	BLANCO	16	De B26 a BN	L21	VERDE	16	De Borne S2 de TC1 a BT	L22	VERDE	16	De Borne S2 de TC2 a BT	L23	VERDE	16	De Borne S2 de TC3 a BT										
CODIGO CONDUCTOR		COLOR	CALIBRE	DESCRIPCIÓN																																																																																																																	
L1		AMARILLO	16	De B1 a Borne 2 Medidor																																																																																																																	
L2		AMARILLO	16	De B2 a Borne 1 Medidor																																																																																																																	
L3		BLANCO	16	De B4 a Borne 3 Medidor																																																																																																																	
L4		AZUL	16	De B5 a Borne 5 Medidor																																																																																																																	
L5		AZUL	16	De B6 a Borne 4 Medidor																																																																																																																	
L6		BLANCO	16	De B8 a Borne 6 Medidor																																																																																																																	
L7		ROJO	16	De B9 a Borne 8 Medidor																																																																																																																	
L8		ROJO	16	De B10 a Borne 7 Medidor																																																																																																																	
L9		BLANCO	16	De B12 a Borne 9 Medidor																																																																																																																	
L10		BLANCO	16	De B13 a Borne 11 Medidor																																																																																																																	
L11		AMARILLO	16	De Barraje principal Fase R a B14																																																																																																																	
L12		AZUL	16	De Barraje principal Fase S a B18																																																																																																																	
L13		ROJO	16	De Barraje principal Fase T a B22																																																																																																																	
L14		AMARILLO	16	De Borne S1 de TC1 a B15																																																																																																																	
L15		BLANCO	16	De Borne S2 de TC1 a B16																																																																																																																	
L16		AZUL	16	De Borne S1 de TC2 a B19																																																																																																																	
L17		BLANCO	16	De Borne S2 de TC2 a B20																																																																																																																	
L18		ROJO	16	De Borne S1 de TC3 a B23																																																																																																																	
L19		BLANCO	16	De Borne S2 de TC3 a B24																																																																																																																	
L20		BLANCO	16	De B26 a BN																																																																																																																	
L21		VERDE	16	De Borne S2 de TC1 a BT																																																																																																																	
L22	VERDE	16	De Borne S2 de TC2 a BT																																																																																																																		
L23	VERDE	16	De Borne S2 de TC3 a BT																																																																																																																		
B																																																																																																																					
C																																																																																																																					
D																																																																																																																					
E																																																																																																																					
F																																																																																																																					
		DISEÑO PLANO: D. MADRID DISEÑO: AIEC				FECHA: 05/18/2022				CLIENTE: AIEC PROYECTO: SUBESTACION ED. MURANO CONTENIDO: CARTA DE CABLEADO				ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25898-7 TAB CUBIERTA G10-P29 RESPONSABLE DEL PROYECTO: D. CANO				VERSIÓN: 01 ESQUEMA: F2 HOJA: DE: 52 FECHA DE IMPRESIÓN: 04-11-2023																																																																																																			
		0 1				2 3 4				5 6 7				8 9																																																																																																							



METALANDES S.A.S