


# DIAGRAMA UNIFILAR

13.2 kV - RED INTERNA



3No.1/0 AL-XLPE, 15kV, 100%, + neutro  
concéntrico de 1/3 CU,  
según Norma ET-TD-ME01-11,  
xØ4" T.M.G. PESADO

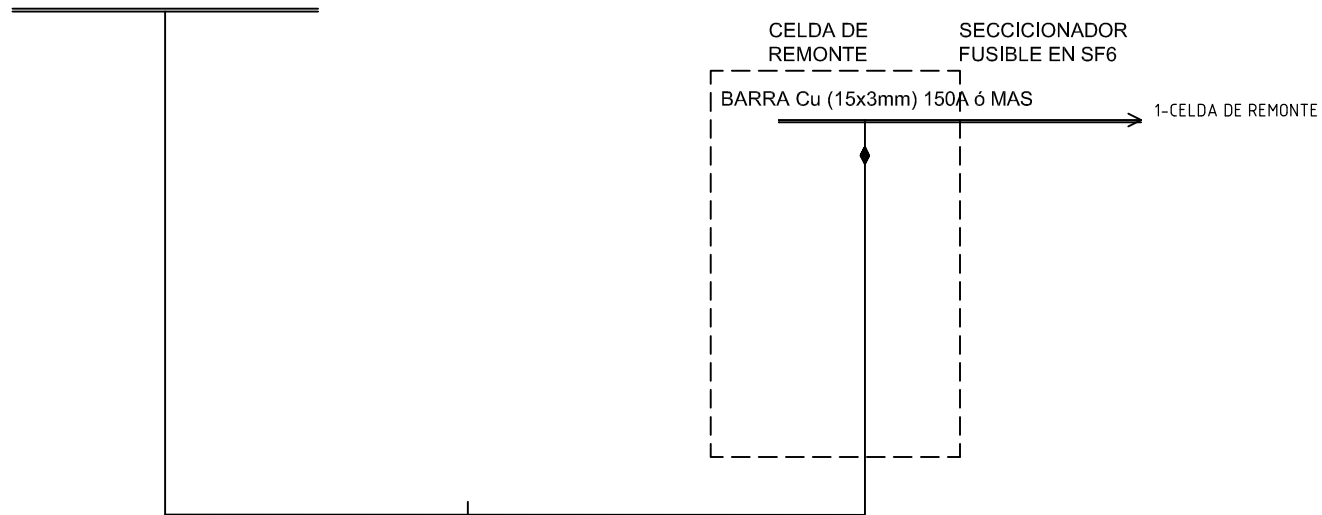

## METALANDES S.A.S

DISEÑO PLANO:  
**D. MADRID**  
DISEÑO:  
CNCH

FECHA:  
09/11/2022

FECHA:

CLIENTE: COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES  
PROYECTO: SUBSTACION CALDERAS N°9  
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 26974-1

CELDA DE REMONTE

RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
D. CANO

VERSIÓN: 01

ESQUEMA: AU1

HOJA:

DE: 9

FECHA DE IMPRESIÓN:  
11-09-2022

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2022\C\CNCH\OP 26974 SE 9 CALDERAS\ELECTRICOS\AU1 UNIFILAR.dwg