


3- VIENE DE TAB DE TRANSFERENCIA 440V

TABLERO BOMBAS AGUAS LLUVIAS POTENCIA Y CONTROL - 440 V

Gabinete trifásico 440 V, 108 A, 10 kA, 4H, 3F, T, IP 55

Barraje principal de 108 A, 1 barra de 12X2mm; 23,5 mm², Barras de Cu al 100%, barra de neutro al 100%, barra de tierra al 70% , soportados sobre aisladores.

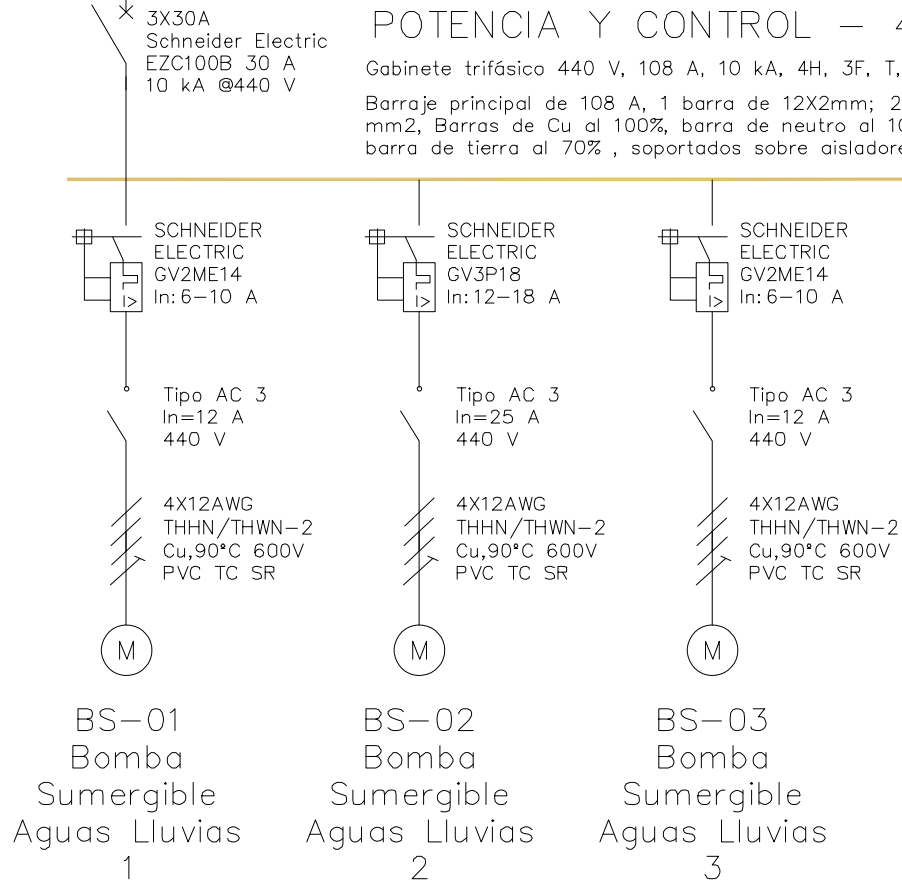

DISEÑO PLANO: K.DAZA
DISEÑO: CLIENTE

FECHA: 09/01/2025

FECHA:



METALANDES S.A.S

CLIENTE: CORONA
PROYECTO: PROYECTO AGROMIL
CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 29473-7
TAB BOMBAS AGUA
LLUVIA POTENCIA Y CONTROL
RESPONSABLE DEL PROYECTO:
V. RESTREPO

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: EU1
HOJA:
DE: 22
FECHA DE IMPRESIÓN:
02-13-2025

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2024\C\CORONA\OP 29473 PROYECTO AGROMIL\ELECTRICOS\EU1 UNIFILAR .DWG

El rótulo, capetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de METALANDES S.A.S. y no puede ser reproducido, usado o distribuido sin el debido permiso de METALANDES S.A.S.

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of Metalandes S.A.S. and no part of it may be reproduced, used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

DISEÑO PLANO:	FECHA:
K.DAZA	09/01/2025
DISEÑO:	FECHA:
CLIENTE	



METALANDES S.A.S

CLIENTE: CORONA
PROYECTO: PROYECTO AGROMIL
CONTENIDO: CONTROL DE BOMBAS
RUTA DE ARCHIVO: D:\1. TEMP DIBUJO\2024\C\CORONA\OP 29473 PROYECTO AGROMIL\ELECTRICOS\E1 CONTROL BOMBAS .DWG

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 29473-7
TAB BOMBAS AGUA LLUVIA POTENCIA Y CONTROL
RESPONSABLE DEL PROYECTO: V. RESTREPO

VERSIÓN: 01
ESQUEMA: E1
HOJA: 3
DE: 3
FECHA DE IMPRESIÓN: 02-13-2025

